



БО-ЭНЕРГО

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

IRIS
POWER

QUALITROL-IRIS POWER, КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ПОСТАВЩИК СИСТЕМ ПЕРИОДИЧЕСКОГО И НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

A **QUALITROL** Company

Iris Power TGA-B™

Периодический мониторинг частичных разрядов высоковольтных электродвигателей и турбогенераторов в процессе эксплуатации с помощью портативного прибора



ОТЗЫВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

"Поскольку ограничения по финансам и времени не позволяют обслуживающему персоналу ремонтировать все проблемные машины, анализ частичных разрядов в процессе эксплуатации позволяет пользователям сравнить машины и оценить степень ухудшения их состояния, чтобы определить, для каких машин риск отказа наибольший..."

IRIS POWER ON-LINE PRODUCTS

QUALITROL
Defining Reliability

Iris Power TGA-B™

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ И ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

Использование технологии TGA-B позволяет проводить диагностическое обслуживание статорных обмоток двигателей и турбогенераторов, что обеспечивает увеличение коэффициента готовности и срока службы. Эта методика была предложена более двадцати лет назад и с тех пор применяется более чем для 6 000 двигателей и турбогенераторов, чтобы выявить поврежденные статорные обмотки. Это – самый распространенный в мире способ для измерения частичных разрядов (ЧР) в двигателях и турбогенераторах.

Этот метод контроля является неразрушающим и

основан на солидной научной и практической базе. Он рекомендован производителями и отраслевыми стандартами, например, стандартом IEEE Std. 1434-2000.

Методика мониторинга основана на использовании емкостных датчиков 80 пФ, что обеспечивает высокочастотный диапазон измерения и оптимальное соотношение сигнал-шум. Это позволяет автоматически разделять и регистрировать как частичные разряды, так и электрический шум, так что пользователи могут легко интерпретировать результаты испытаний.


Самый распространенный способ

мониторинга двигателей и турбогенераторов связан с применением портативного прибора TGA-B компании IRIS POWER совместно с несколькими комплектами стационарно установленных емкостных датчиков. Прибор управляется компьютером и использует программное обеспечение для управления и индикации данных на базе Windows™.

В качестве альтернативы можно использовать системы Qualitrol-IRIS Power для непрерывного мониторинга. Они могут быть интегрированы в систему АСУ ТП всего предприятия и облегчают дистанционный мониторинг.

ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ И ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

Емкостные шинные (Эпоксидно-слюдяные) датчики (80 пФ) блокируют напряжение промышленной частоты 50/60Гц и пропускают высокочастотные импульсы напряжения с малым временем нарастания (вызванные частичными разрядами в обмотке). Обычно датчики устанавливаются согласно "направленной" конфигурации (см. рисунок). Для двигателей и генераторов, подсоединенных непосредственно к токоведущей шине, на каждую фазу устанавливаются два датчика: один – на выводах двигателя или генератора, а другой – на расстоянии 2м на шине в направлении системы. Длина соединительных коаксиальных кабелей для всех датчиков одинакова. Величина задержки и направление распространения импульса между датчиками определяют источник импульса. Следовательно, система может посредством цифровой обработки различать шум системы и частичный разряд в обмотке. Для двигателей или генераторов, подсоединенных к длинным (>30м) участкам экранированного силового кабеля, требуется установка только одного датчика на фазу в коробке выводов машины. В этом случае для разделения ЧР в статорной обмотке и внешнего шума используется форма обнаруженного импульса.

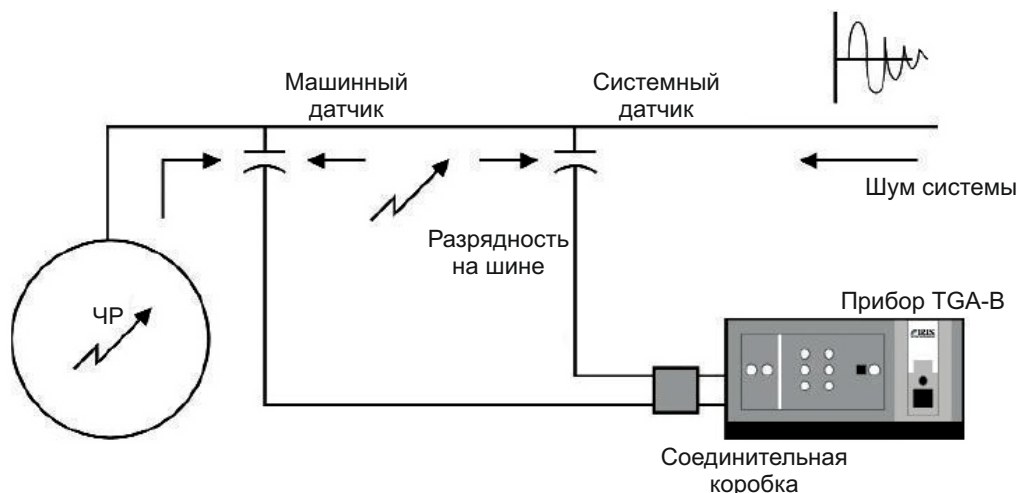

Направленная конфигурация установки шинных датчиков для двигателей и генераторов

Iris Power TGA-B™

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ TGA-B™

Когда двигатель или генератор работает в нормальных эксплуатационных условиях, оператор подключает прибор TGA-B IRIS Power к соединительной коробке датчиков и к портативному компьютеру, на котором установлено программное обеспечение IRIS Power. Амплитуда, фазовое положение и количество импульсов частичных разрядов, обнаруженных каждым датчиком, регистрируются, и их можно сразу просмотреть или сохранить для последующего анализа.

Пользователю предоставляются следующие результаты:

- графики, отражающие природу и интенсивность отдельных механизмов разрушения изоляции;
- кривые трендов, позволяющие выявить развитие этих механизмов во времени;
- статистические величины, которые можно сравнить с накопленной информацией в базе данных для подобных машин.

В большинстве случаев, после короткого курса обучения пользователь может самостоятельно оценить состояние изоляции статорной обмотки на основе измерения частичных разрядов в процессе эксплуатации. Qualitrol-IRIS Power может помочь пользователю в интерпретации данных с помощью уникальной базы данных, содержащей более 225 000 результатов, собранных в течение более чем 20 лет для двигателей и генераторов разных размеров и производителей.

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МОНИТОРИНГА ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ

Неисправности изоляции статорных обмоток являются причиной примерно 40% вынужденных остановок двигателей и генераторов с воздушным охлаждением, что приводит к непредвиденным расходам. Мониторинг частичных разрядов в процессе эксплуатации – проверенная технология, разработанная Ontario Hydro и Канадской электрической ассоциацией, позволяет минимизировать риск неожиданного отказа статорных обмоток. Используя постоянно установленные датчики и портативный прибор (TGA-B IRIS Power), обслуживающий персонал по всему миру признал этот метод надежным и простым в использовании.

За последние 20 лет были получены результаты испытаний частичных разрядов в процессе эксплуатации для тысяч двигателей и генераторов. Описания

примеров применения, опубликованные десятками пользователей приборов TGA, подтвердили следующие достоинства:

- основные причины неисправностей статора могут быть выявлены, а часто – устранены, на раннем этапе;
- мониторинг может повысить коэффициент готовности оборудования и продлить срок службы обмоток машины;
- интервалы между остановками двигателя или генератора для технического обслуживания и ремонта могут быть увеличены при хороших результатах контроля ЧР;
- можно предотвратить большинство отказов в работе обмоток статора;
- риск ложных показаний минимален;
- были установлены четкие уровни значений, при которых машина требует обслуживания
- можно использовать метод как для имеющихся, так и для новых машин.

КАК СИСТЕМА TGA-B™ ИЗМЕРЯЕТ И АНАЛИЗИРУЕТ ЧАСТИЧНЫЕ РАЗРЯДЫ

Технология TGA-B компании IRIS Power была разработана для мониторинга частичных разрядов при рабочих электрических, механических, тепловых и климатических параметрах. На показания не влияют внешние помехи (или шум), например, из-за коронного разряда энергетической системы, электрической дуги на выходной шине или других распространенных причин шума. Обычно испытания проводят с периодичностью полгода; они занимают 30 минут для каждой машины.

ЕМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ

Прибор TGA-B используется вместе с датчиками 80 пФ, постоянно установленными на шине. Компания IRIS Power поставляет емкостные (Эпоксидно-слюдяные) датчики, изготовленные из высококачественной слюды, заключенных в специальный эпоксидный компаунд. Датчики аттестованы на отсутствие разрядов при напряжении, равном удвоенному рабочему напряжению, и устойчивы к поверхностному трекингу.




Установленные датчики 80 пФ


Iris Power TGA-B™

ОБНАРУЖЕНИЕ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ

Частичные разряды, возникающие в высоковольтных статорных обмотках, вызывают небольшие импульсы, которые перемещаются по статорной обмотке. Амплитуда и количество этих импульсов зависят от степени ухудшения изоляции. Это значит, что если амплитуда и количество импульсов частичных разрядов увеличиваются, степень ухудшения электрической изоляции также увеличивается. Импульсы ЧР часто бывают смешаны с электрическими шумами от таких источников, как коронный разряд и электрическая дуга на выходной шине, но прибор TGA-B позволяет разделить их для анализа.

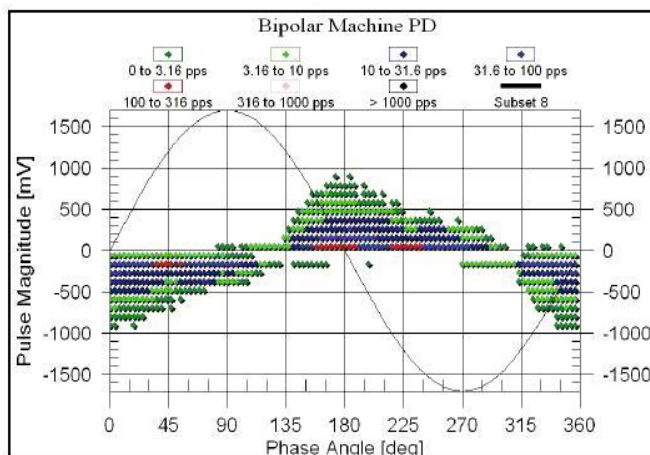

ЧР в статоре

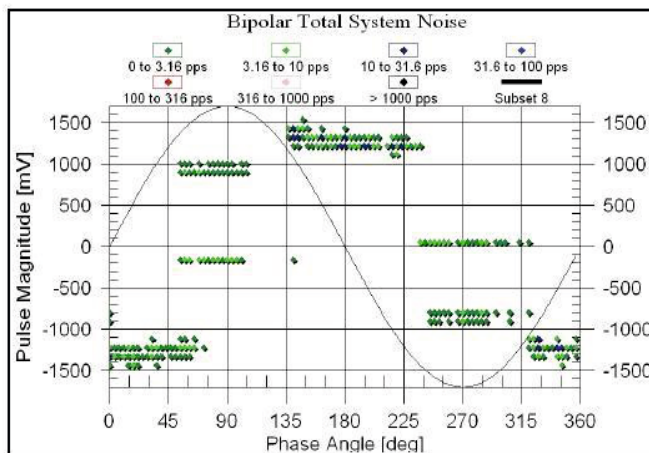

Внешний шум

ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ МОНИТОРИНГА ЧР В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Испытание частичных разрядов получило всемирное признание среди крупных электроэнергетических и нефтехимических компаний. Это всеобщее признание объясняется следующим:

- испытание показало свою эффективность на тысячах машин, выявляя двигатели и генераторы, требующие обслуживания;
- применение оборудования является экономически эффективным;
- измерение проводится в процессе эксплуатации и не требует остановки машины;
- обслуживающий персонал может самостоятельно проводить измерение и интерпретировать результаты после минимального обучения.

Iris Power TGA-B and Iris Power TGA-S are trademarks of Qualitrol-Iris Power.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries

IRIS POWER – МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ДИАГНОСТИКИ ОБМОТОК ДВИГАТЕЛЕЙ И ГЕНЕРАТОРОВ С 1990 Г., ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ИСПЫТАНИЙ, А ТАКЖЕ УСЛУГИ СДАЧИ-ПРИЕМКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ.

**IRIS
POWER**

A **QUALITROL** Company

QUALITROL
Defining Reliability

Iris Power LP
3110 American Drive
Mississauga, ON, Canada L4V 1T2
Phone: 1-905-677-4824
Fax: 1-905-677-8498
sales.iris@qualitrolcorp.com

Qualitrol Company LLC
1385 Fairport Road
Fairport, NY, USA 14450
Phone: (585) 586-1515
Fax: (585) 377-0220

www.irispower.com
www.qualitrolcorp.com
www.bopd.com

ООО "БО-ЭНЕРГО"
Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3,

+7 (495) 739-42-50

energo@bo-energo.ru
www.bo-energo.ru



БО-ЭНЕРГО
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА